SCHEMAT IMPULSOWEJ INSTALACJI ALARMOWEJ

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych 2xDn200/315 od budynku kotłowni przy ul. Szarych Szeregów 6 do punktu P1 przy ul. św. Macieja wraz z przyłączem ciepłowniczym do Budynku "A" proj. zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. św. Macieja w Kołobrzegu, dz. nr 175/42 obr. 11

skala 1:500

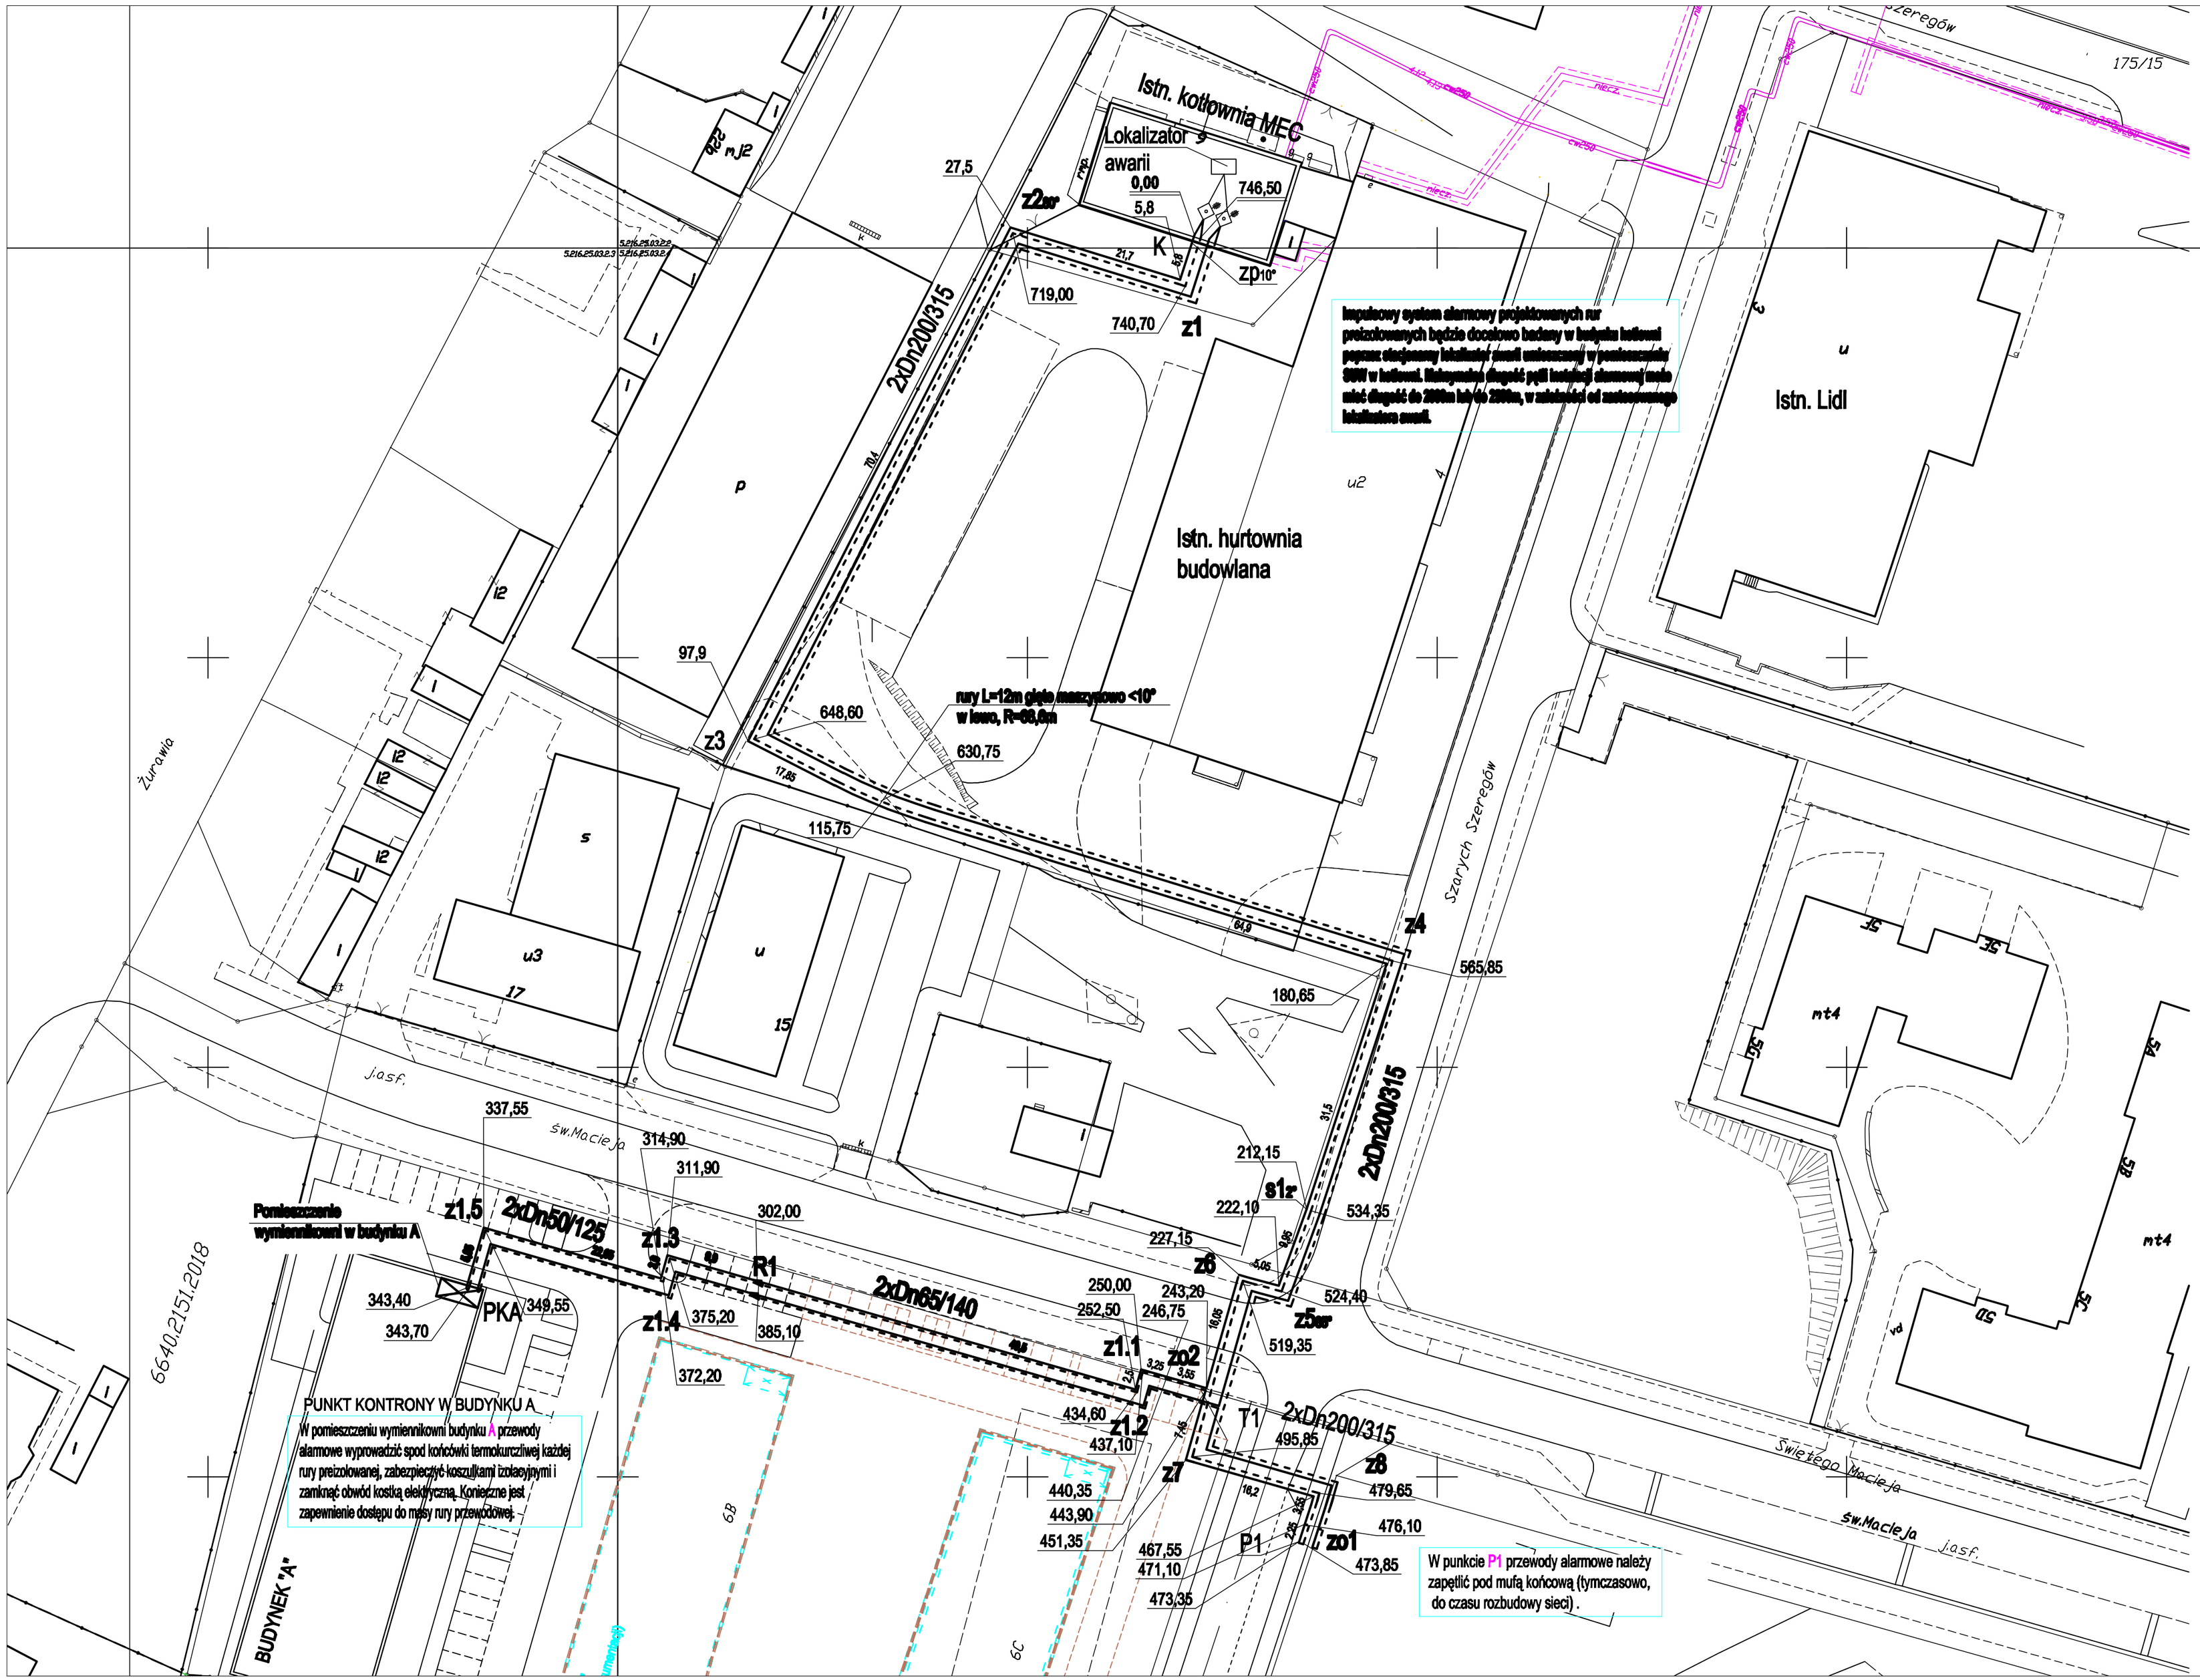

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH W POMIESZCZENIU PROJ. WYMIENNIKOWNI - PUNKT KONTROLNY DO POMIARÓW KONTRONYCH SYSTEMU ALARMOWEGO

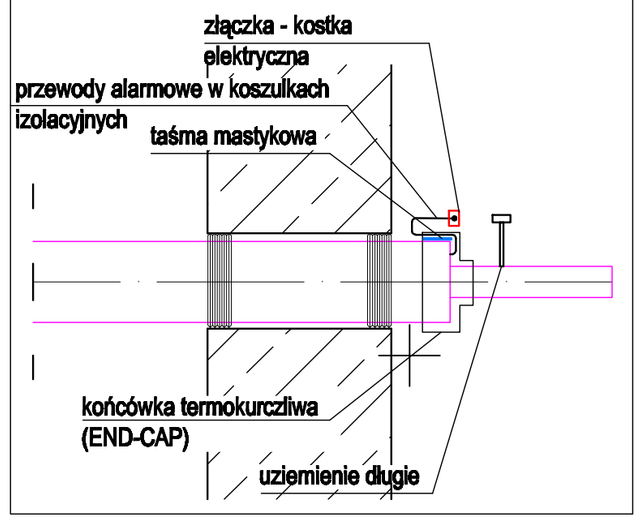

OZNACZENIA:

- przewód alarmowy ocynowany (biały) - proj. sieć i przyłącze ciepłownicze do budynku A
- przewód alarmowy miedziany (czerwony) - proj. sieć i przyłącze ciepłownicze do budynku A
- c — proj. złączka elektryczna
- T1 — proj. trójnik preizolowany
- PKA — proj. punkt kontrolny systemu alarmowego rur preiolowanych
- P1 — proj. końcówka ciepłociągu preizolowanego w której zapętlone będą przewod alarmowe pod końcową mufą termokurczliwą
- puszka przyłączeniowa

UWAGI:

*** W proj. punktcie kontrolnym w budynku A przewody alarmowe każdej rury preizolowanej wyprowadzić spod końcówki termokurczliwej i połączyć kostką elektryczną.**

*** Długości pętli alarmowej podano dla preizolowanego przewodu zasilającego. W długości pętli nie uwzględniono długości przewodów koncentrycznych do puszek i detektora.**

Szczegół połączenia przewodów alarmowych pod mufami trójnika prefabrykowanego T1

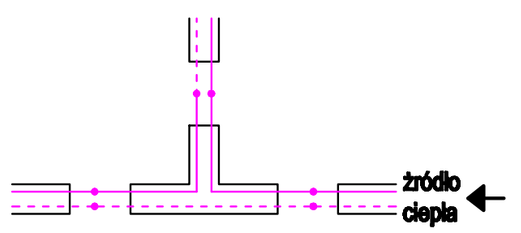

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel/fax 094 348 60 80

Nr rys.		Obiekt BUDOWA OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ I PRZYŁĄCZA DO PROJ. BUDYNKU A
Data	V/2019	Adres Kołobrzeg ul.Szarych Szeregów – św. Macieja
Skala	bez skali	Inwestor MEC KOŁOBRZEG
		Temat Schemat sygnalizacji alarmowej
proj.:	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	
oprac.:	mgr inż. Diana Zabój	
sprz.:	mgr inż. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	