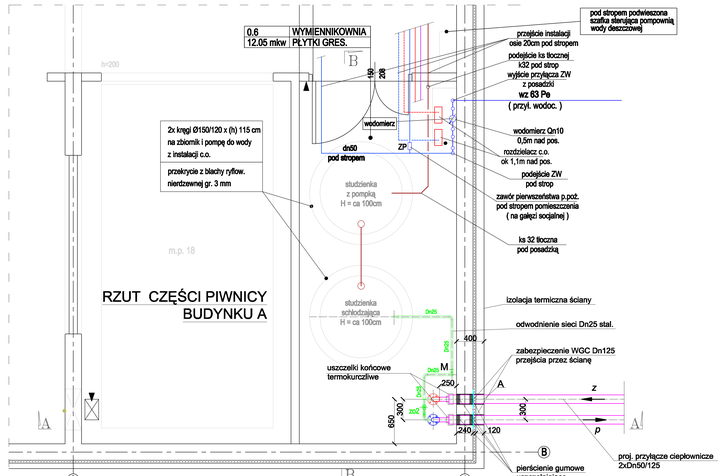

PRZEKRÓJ A-A

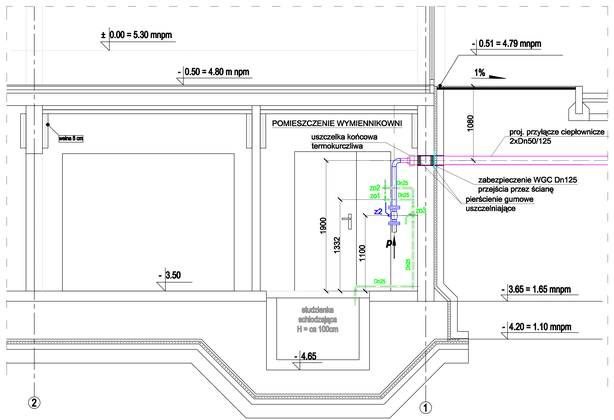

PRZEKRÓJ B-B

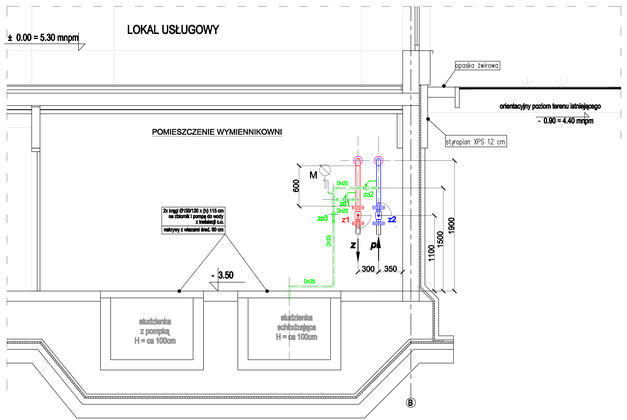

SZCZEGÓŁ WEJŚCIA PRZYŁĄCZA Z RUR PREIZOLOWANYCH 2xDn50/125mm DO PROJ. BUDYNKU MIESZKALNO - USŁUGOWEGO "A"

SKALA 1:25

Legenda:
z1, z2- zawory odcinające kołnierzowe Dn50- 2szt.
zo1, zo2, zo3- zawór odcinający spawany Dn25-3szt.
M- manometr- 1szt.

UWAGA:
1.W miejscu przejścia rurami preizolowanymi przez ścianę budynku rury zabezpieczyć pierścieniami gumowymi. Między pierścieniami rury zabezpieczyć taśmą smarną.
2. Proj. rury stalowe w pomieszczeniu wymiennikowni zaizolować pianką poliuretanową miekką w płaszczu PVC grubości min. 50mm (zasilenie) i 35mm (powrót).
3. Projekt wymiennikowni oraz wew. instalacji branży sanitarnej realizowane będą wg odrębnego opracowania innej Jednostki Projektowej.

OZNACZENIA:

Proj. preizolowane przewody ciepłownicze

PRACOWNIA PROJEKTOWA INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Kraków, ulica Podgórze 5/1
tel. 12 421 73 91, 12 421 73 92

Nr ew.	23	Obiekt: BUDYNEK MIESZKALNO - USŁUGOWY "A"
Data	V/2019	Adres: Kalisz, ul. Dąbrowskiego - ul. Wiosny
Skala	1 : 25	Inwestor: M.P.C. "Kalisz"
Projektował:	mgr inż. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	Temat: Szczegół wejścia przyłącza do budynku A
Sprawdził:	mgr inż. Z. Szymańska UAN/U/7342/297/94	