


# PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

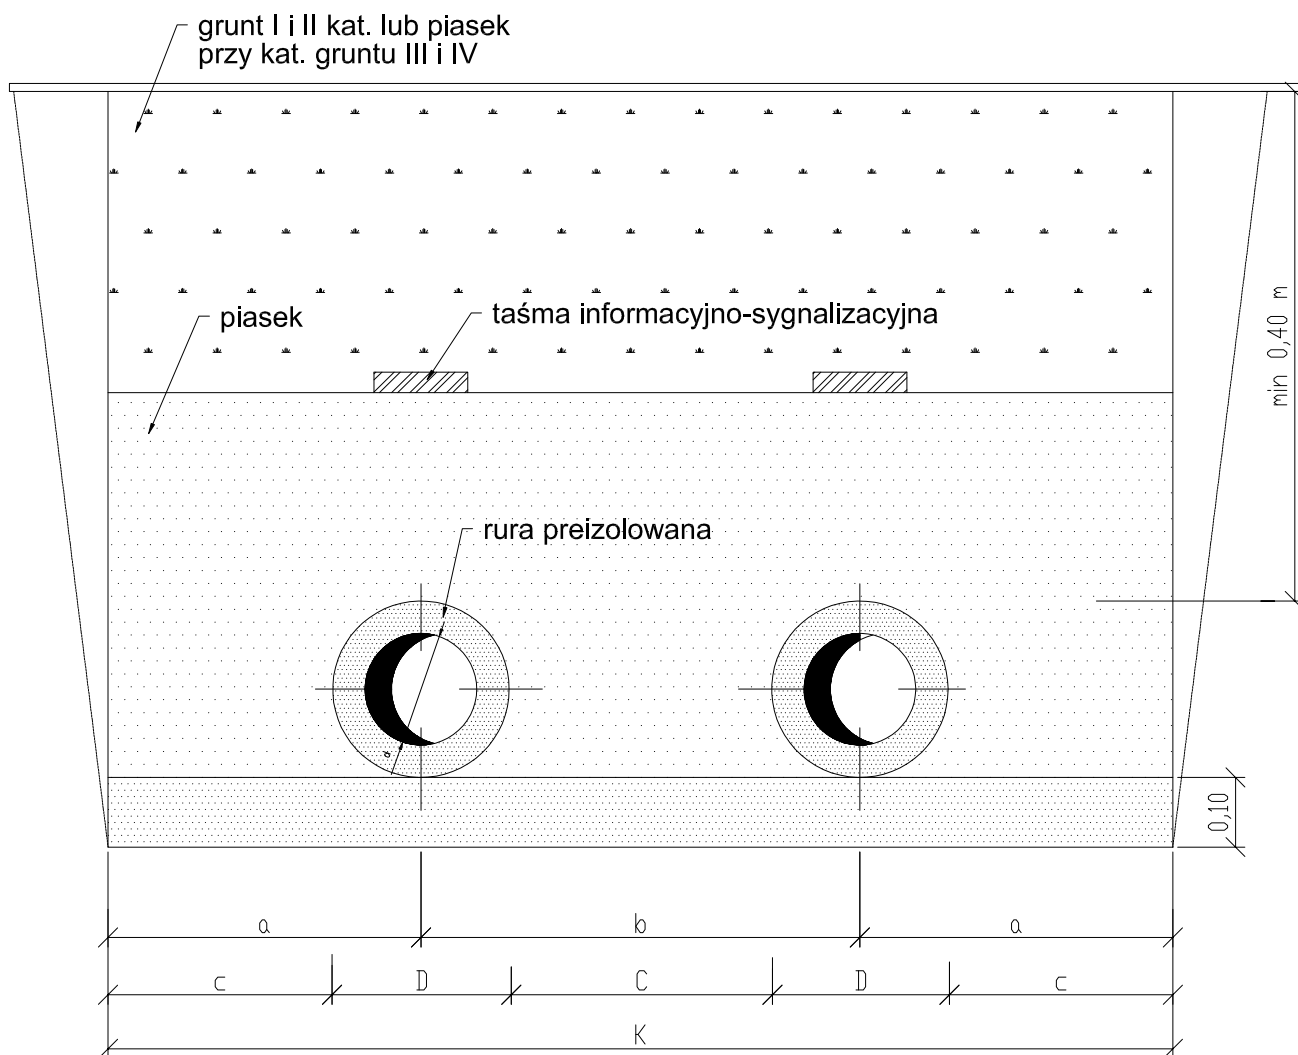

Ø nom.	d/D	a	b	C	c	Kmin.
mm						
125	Ø139,7/225	225	375	150	100	825

roboty ziemne prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02

minimalna szerokość płyt dociążających wynosi (2D+C)

Nrrys.	<b>3</b>	Objekt: ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ WYSOKICH PARAMETRÓW
Data	08.2018	Adres: ul. Mariacka 16, Kołobrzeg
Skala	1:100/1:100	Inwestor: MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o.
		Temat: Wymiana przyłącza sieci ciepłej na rury preizolowane – odcinek: od komory K-41A do bud. Mariacka 16
Projektant	mgr inż. M. Syryca UAN/N/7210/81/90	